

## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

'राजस्थान सरकार का उपक्रम'

No - 5597

क्र: अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ. (योजना)/प्रं.

दिनांक :

25 AUG 2004

आदेश - 298

विषय:- 11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर की हाई टेन्शन बुशिंग तथा एल.टी. फ्यूज की जमीन से उचित दूरी प्रतिपादित करने के सम्बन्ध में।

निगम के अनेक 11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर की हाई टेन्शन बुशिंग तथा एल.टी. फ्यूज की जमीन से उचित दूरी प्रतिपादित नहीं होने से जन-धन की हानि होने के अन्देशों के कारण कई उपभोक्ताओं एवं जन-प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

अतः जन-धन की हानि होने के अन्देशों को ध्यान में रखते हुये, यह निर्णय लिया गया है, कि जमीन से 11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर की हाईटेन्शन बुशिंग की दूरी 3.135 मीटर व एल.टी. फ्यूज की दूरी 2.00 मीटर रखी जावे, जैसा कि संलग्न 11/0.4 केवी सब-स्टेशन ड्राईंग में दिखाया गया है।

उक्त आदेश की पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जावे।

संलग्न - उपरोक्त वर्णित अनुसार।




( एस.के.बॉठिया )

अधीक्षण अभियंता (योजना)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेश जयपुर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (पवस/वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
5. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स./झु.स.) अ.वि.वि.नि.लि., उदयपुर/ झुझुनु।
6. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि., \_\_\_\_\_।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. प्रावेधिक सहायक अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, विद्युत भवन, जयपुर।
12. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व/आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., \_\_\_\_\_।
14. उपसचिव (प्रशा. एवं का.), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. अधिशाषी अभियन्ता (प.व.सं.) अ.वि.वि.नि.लि., \_\_\_\_\_।
16. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
17. निजी सचिव-माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के सूचनार्थ।
18. निजी सहायक अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, जयपुर।
19. निजी सहायक सचिव, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, विद्युत भवन, जयपुर।
20. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।


संलग्न - उपरोक्त वर्णित अनुसार।



अधीक्षण अभियन्ता (योजना)





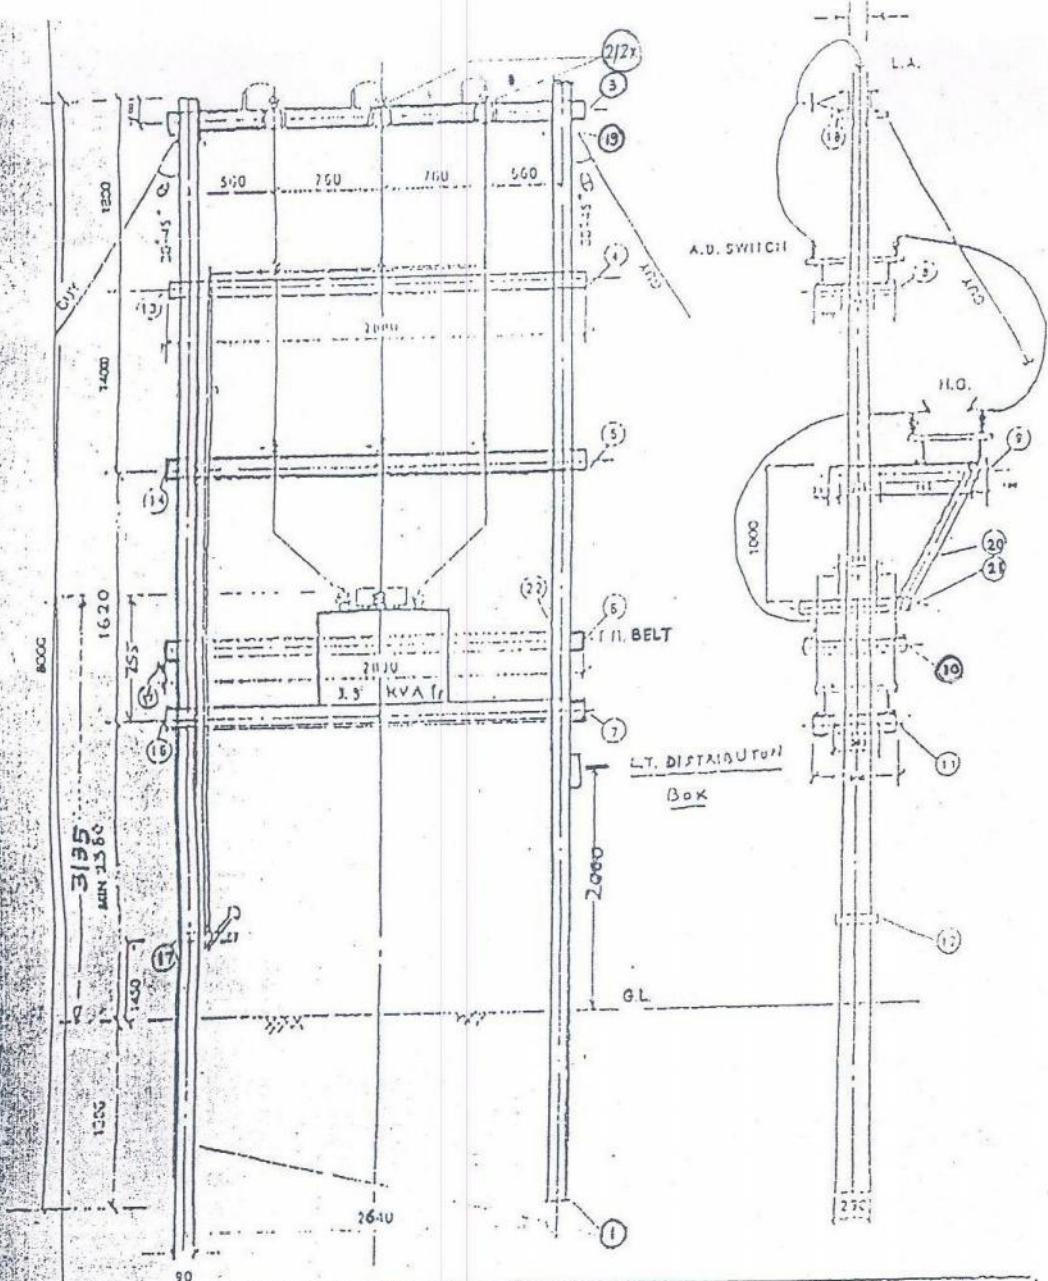

NOTE: ALL DIMS IN MM

BILL OF MATERIAL								
ITEM NO	QTY	SECTION	ITEM NO	QTY	SECTION	ITEM NO	QTY	SECTION
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	Supports. P.C.C. Poles 8 M Long.	8	2	M.S. Angle 75x75x6	15	2	M.S. Flat 50x6
2	3	M.S. Flat 50x6	9	2	M.S. Angle 75x75x6	17	1	M.S. Flat 50x6
2	3	M.S. Channel 75x40	10	2	M.S. Angle 50x50x5	18	4	M.S. Flat 50x6
3	2	M.S. Channel 100x50	11	2	M.S. Channel 100x50	19	4	M.S. Flat 50x6
4	2	M.S. Channel 75x40	12	1	M.S. Channel 75x40	20	2	M.S. Angle 45x30x5
5	2	M.S. Channel 75x40	13	2	M.S. Flat 50x6	21	2	M.S. Angle 45x30x5
6	2	M.S. Angle 45x30x5	14	2	M.S. Flat 50x6	22	2	M.S. Flat 50x6
7	2	M.S. Channel 100x50	15	2	M.S. Flat 50x6			



  
 AEn. (PLAN)      XEn. (PLAN)      SE. (PLAN)

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED